


ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА «МЕМОГРАФ»


R_L = сопротивлению линии

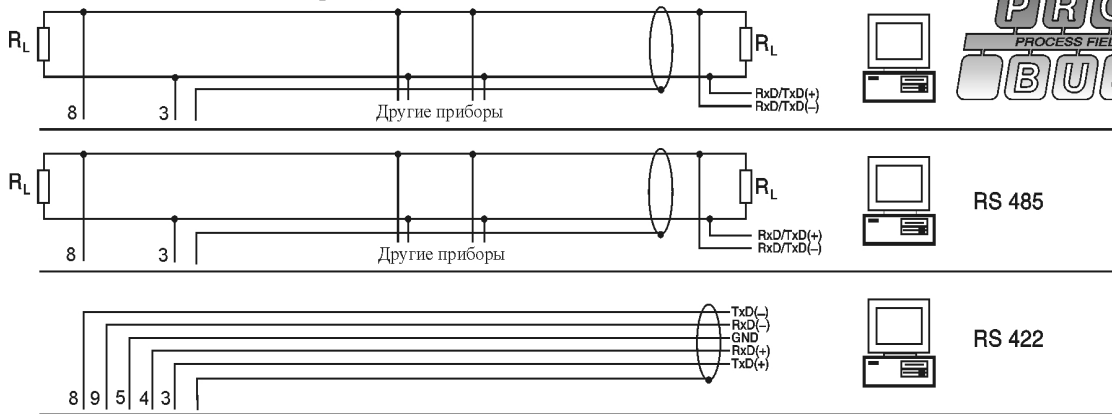

RS 485



RS 422

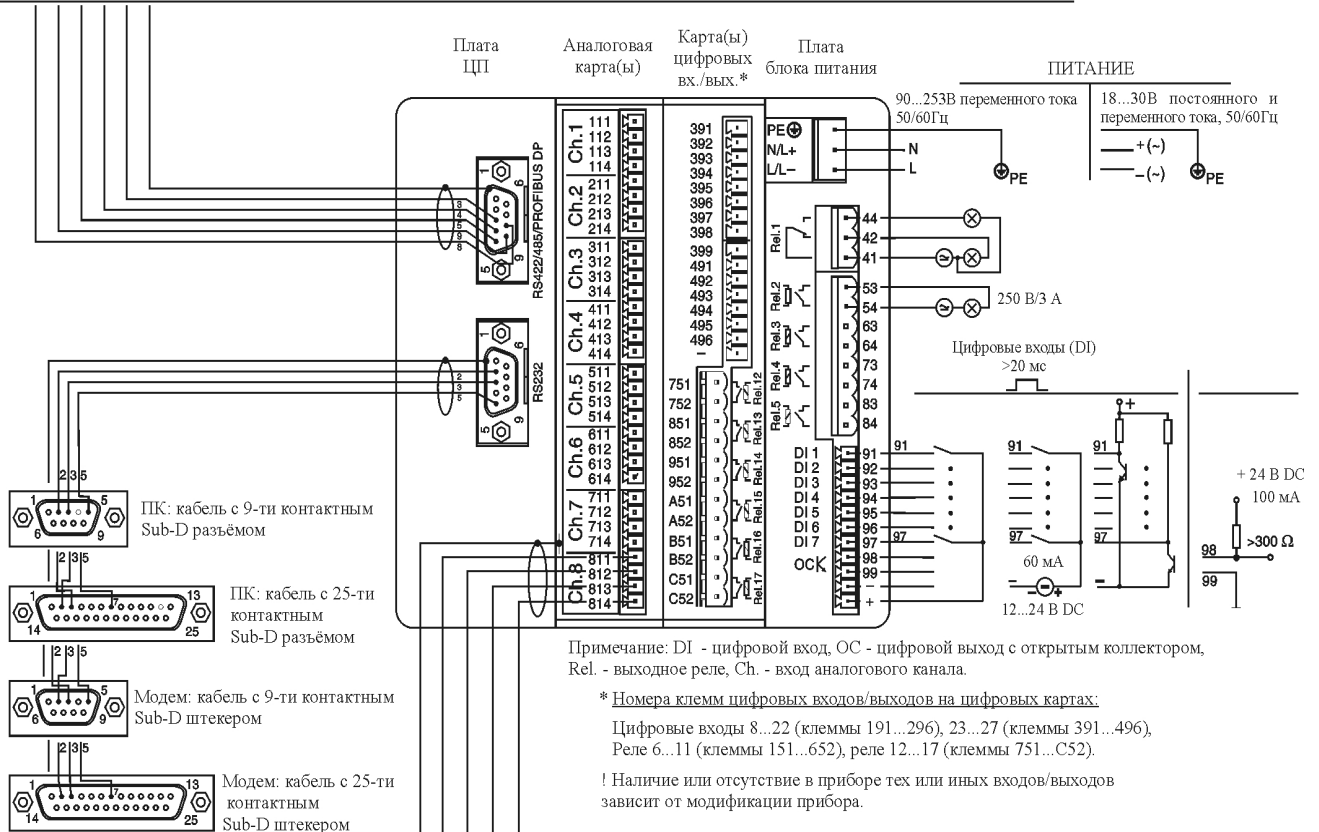

ПК: кабель с 9-ти контактным Sub-D разъёмом

ПК: кабель с 25-ти контактным Sub-D разъёмом

Модем: кабель с 9-ти контактным Sub-D штекером

Модем: кабель с 25-ти контактным Sub-D штекером

Аналоговые входы

